
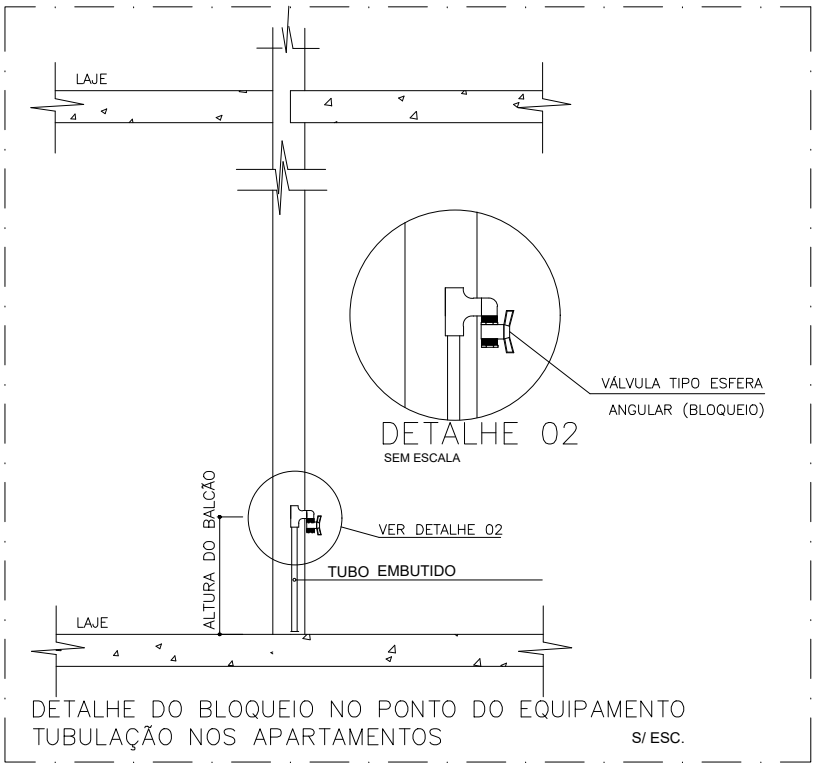
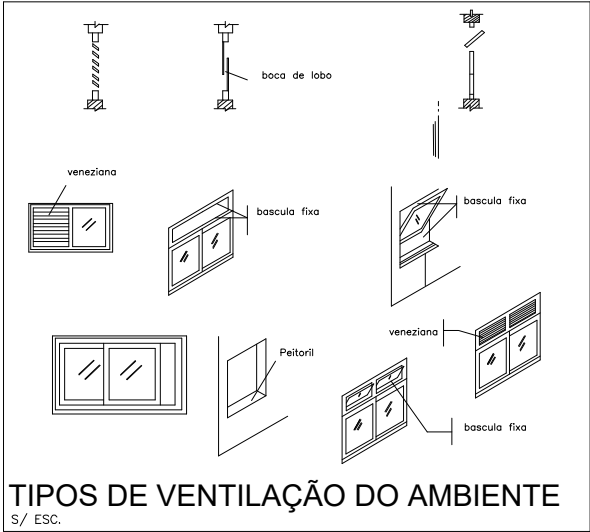
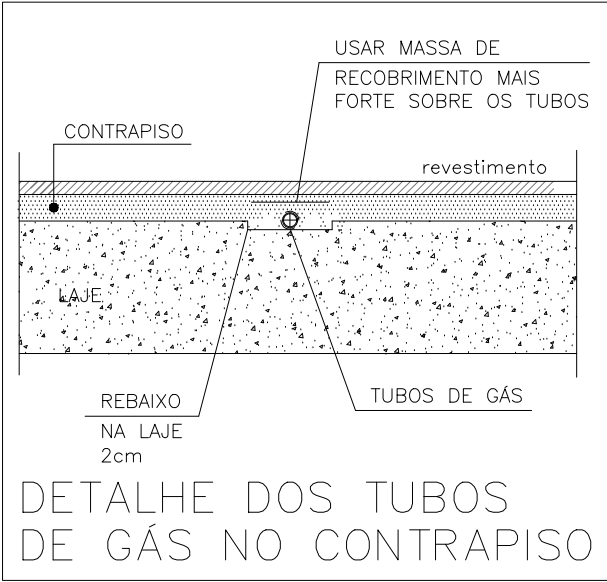
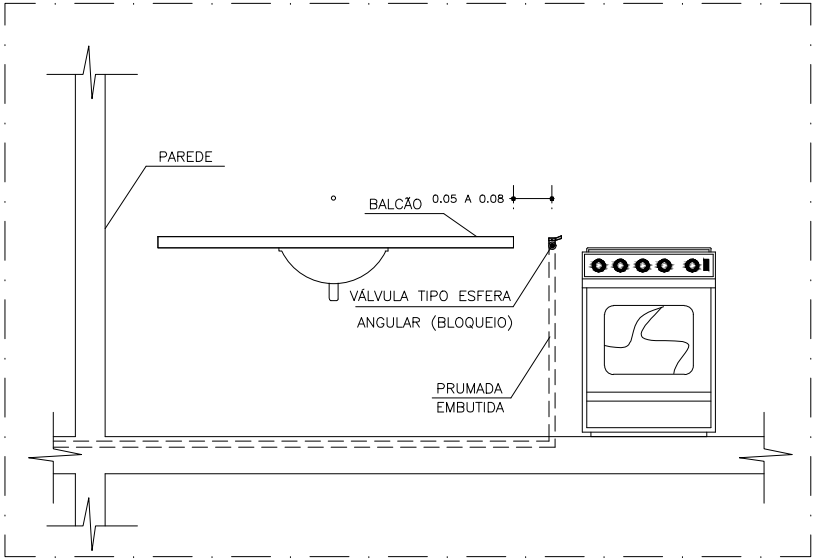
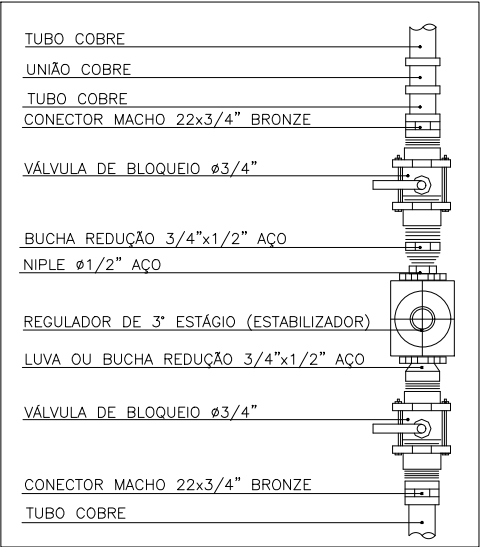
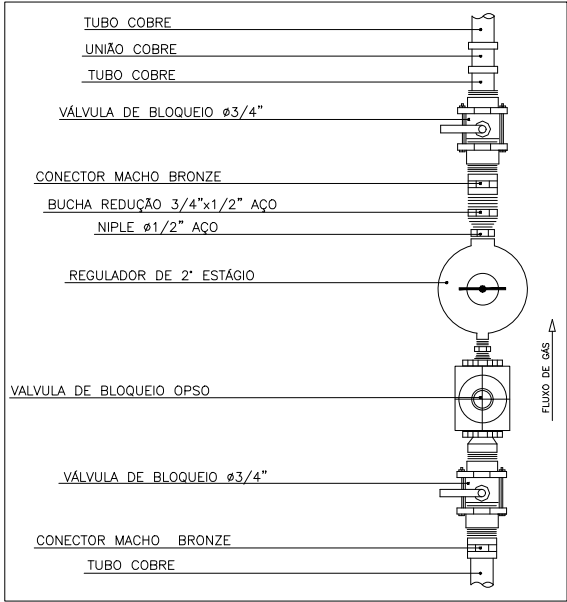
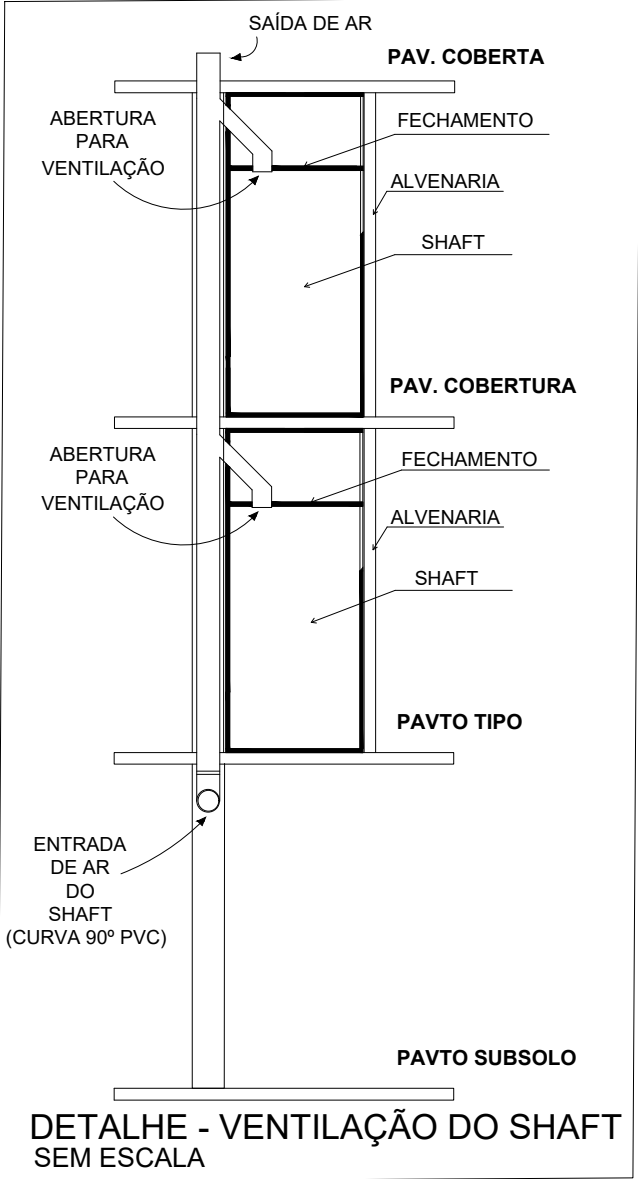
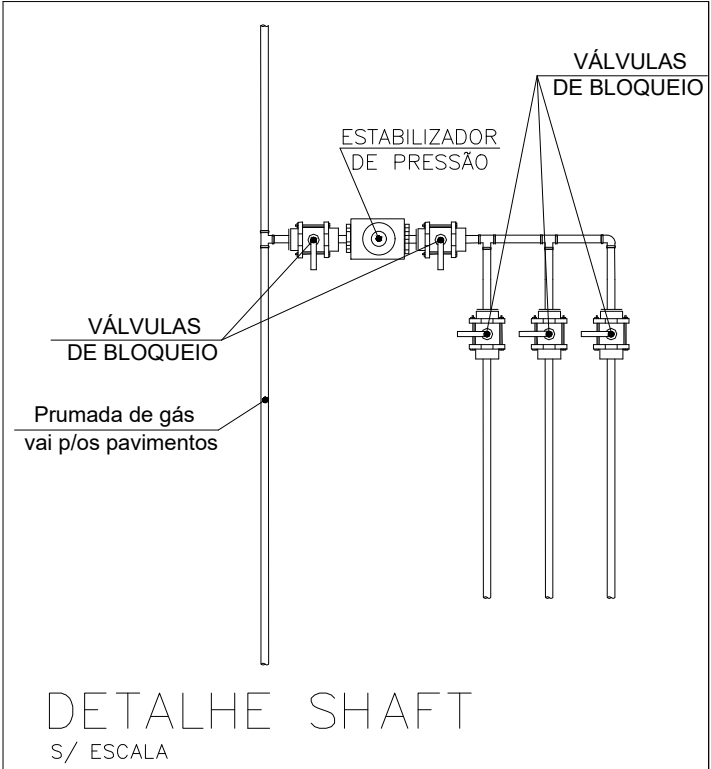
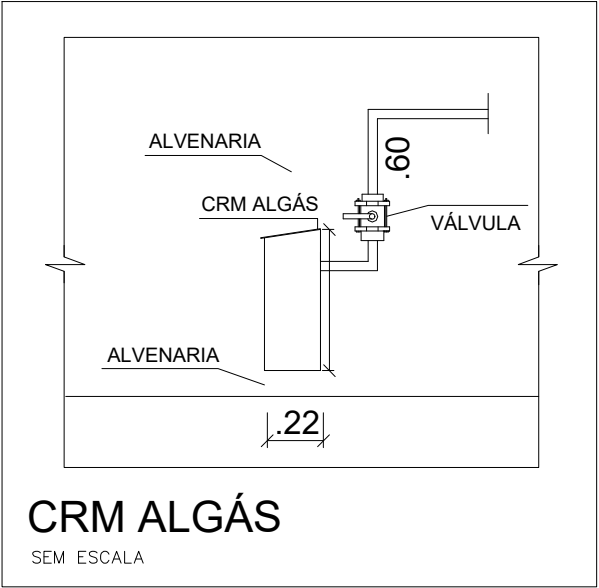


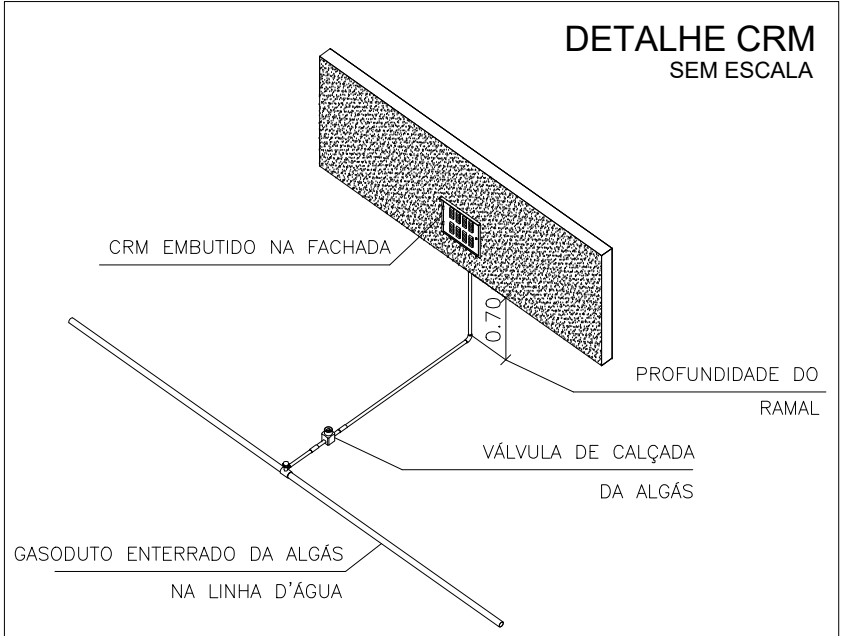

REQUISITOS PARA RENOVAÇÃO DE AR DE AMBIENTES

SEGUNDO A NBR 13103, É OBRIGATÓRIO QUE O APARELHO A GÁS SEJA INSTALADO EM LOCAL NÃO ESTANQUE, COM VENTILAÇÃO ADEQUADA E QUE ATENDA AOS REQUISITOS DE VOLUME BRUTO MÍNIMO ESPECIFICADOS EM FUNÇÃO DO TIPO E POTÊNCIA NOMINAL DO(S) APARELHO(S) A GÁS.

NÃO HÁ REQUISITO MÍNIMO DE VENTILAÇÃO PARA UM AMBIENTE NÃO ESTANQUE QUANDO A RELAÇÃO ENTRE O VOLUME DO LOCAL E O SOMATÓRIO DE POTÊNCIA FOR, PARA APARELHO TIPO "A" (FOGÃO RESIDENCIAL), MAIOR OU IGUAL A 1,2 m³/kW E O VOLUME MÍNIMO DE 19,5 m³.

LEGENDA

	Tubulação embutida para gás
	Tubulação aparente para gás
	Tubulação ascendente
	Tubulação descendente

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
REV. 01	13/12/21	ALTERAÇÃO DA POSIÇÃO DA PRUMADA GN.1	LHESLEY MACÉDO
REV. 00	25/03/21	PROJETO EXECUTIVO DE GÁS	LHESLEY MACÉDO

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL

Responsável Técnico:

ALGÁS
Gás de Alagoas S.A.

Rua Artur Vital da Silva, 04 Gruta de Lourdes-Maceió/AL
CEP: 57052-260 - Tel: 3218-7700

PROJETO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS			
Cliente:	CONSTRUTORA DELMAN SAMPAIO.		
Empreendimento:	EDIFÍCIO LYON		
Endereço:	Av. Senador Rui Palmeira, 730 - Ponta Verde - Maceió - AL		
Data:	25/03/21	Desenho:	LHESLEY MACÊDO/ ISABELA DANTAS
Escala:	1:100		
Título:	Detalhes		Prancha:
			11/11
Arquivo:	P GN LYON DELMAN		