

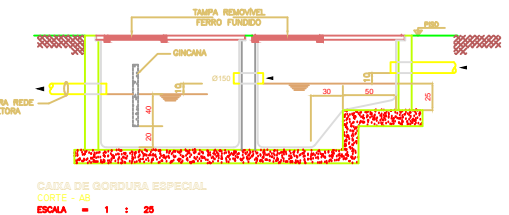
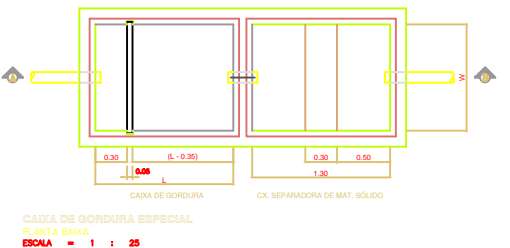
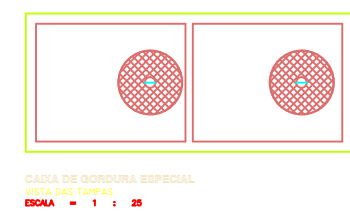
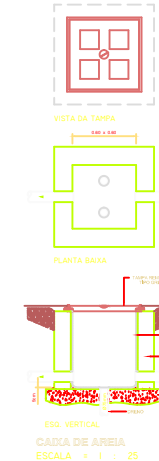


- NOTAS IMPORTANTES / ESPECIFICAÇÕES**
- REDE DOS ESGOTOS PRIMÁRIA - TUBOS E CONEXÕES PVC/RP PONTA E BOLSA COM VIROLA
  - REDE DOS ESGOTOS SECUNDÁRIA - TUBOS E CONEXÕES PVC/RP NORMAL BOLSÁVEL
  - REDE DE DRENAGEM PLUVIAL - TUBOS E CONEXÕES PVC/RP PONTA E BOLSA COM VIROLA
  - DECLIVIDADES MÍNIMAS DOS RAMOS: DN 40 = 2,0% - DN 50 = 2,0% - DN 75 = 2,2% - DN 100 = 1,0% - DN 150 = 1,0% - DN 200 = 1,0%
  - NOS ENCONTROS, SEMPRE PREVALECERÁ A PROFUNDIDADE DE TERMINADA PELO CAMINHO CRÍTICO
  - RIGOROSAMENTE, DEVERÃO SER OBEDECIDAS AS SEGUINTES DISTÂNCIAS ENTRE OS RAMOS DE VENTILAÇÃO E OS DESCONECTORES: DN 50 = 1,20m - DN 75 = 1,30m - DN 100 = 2,40m
  - OS TUBOS DE QUEDA SERÃO PROLONGADOS, CASO SEU DIÂMETRO, ATÉ INTERLAÇÃO COM O BARRETE DE VENTILAÇÃO DEFINIDO NA COBERTURA
  - NOS PIS DAS COLUNAS, USAR SEMPRE 2 (DOIS) JOELHOS 45° PVC/RP
  - TODAS AS MUDANÇAS DE DIREÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL SERÃO FEITAS, SEMPRE, COM CURVAS LONGAS OU 2 (DOIS) JOELHOS 45°
  - TODOS OS RAMOS DE VENTILAÇÃO DEVERÃO SER MONTADOS COM ACPLIVE DE 1%
  - VER DETALHES GÊNERICOS NO MEMORIAL DESCRITIVO
  - NÃO ACEITAR, EM NENHUMA HIPÓTESE:
    - EMENDA DE TUBOS/CONEXÕES COM BOLSAS FABRICADAS POR AQUECIMENTO
    - USO DE COLA NOS SUBCOLETORES E/OU COLETORES DO ESGOTO PRIMÁRIO
    - USO DE LUBRIFICANTES À BASE DE PETRÓLEO NOS ANEIS DE BORRACHA

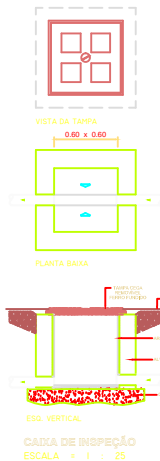

PAV. TÉRREO  
 LOCAÇÃO COLUNAS / RAMAS DOS ESGOTOS SANITÁRIOS  
 ESCALA = 1 : 75

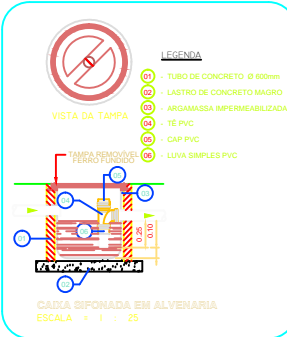

REV. Nº	DATA	DESCRIÇÃO
R01	30/10/2021	ALTERAÇÃO CONFORME INFORMAÇÕES REVISÃO DA ARQUITETURA
R00	03/05/2018	EMISSÃO INICIAL

**PROJETO:** *Farmácia da Cadeia Católica - Baneira*  
 EMP. CIVIL - CREA Nº 06.291.905/1

**PROPRIETÁRIO:**

**EXECUÇÃO:**

**IPEC INSTALAÇÕES**

ED SÃO LUIS MULTIPRESEABIAL, SALA 110  
 RUA DO FAROL S/N - SÃO LUIS - MA  
 TEL: (98) 3683.3311 / 3683.3811  
 www.ipecma.com.br

**DELMAN**  
 SEGURANÇAS LTDA

**SAN 18/21**

EDIFÍCIO PORTO DO MAR  
 RUA DO FAROL S/N - PONTA DO FAROL - SÃO LUIS - MA

PAV. TÉRREO  
 LOCAÇÃO COLUNAS / RAMAS DOS ESGOTOS SANITÁRIOS

INDICADA  
 03/05/2018