


(CAPEAMENTO:5.0cm)

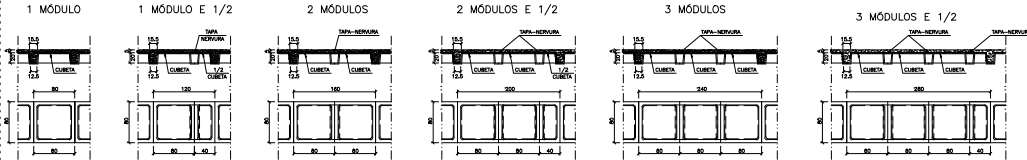

- Obedecer os diâmetros de dobramentos das barras de aço especificadas na NBR-6118

	RESERVATORIO	18
	CORREITA	15
	COMPLETUM	15
	15.TIPO	13
	15.TIPO	12
	15.TIPO	11
	15.TIPO	10
	15.TIPO	9
	15.TIPO	8
	15.TIPO	7
	15.TIPO	6
	15.TIPO	5
	MEZANINO	4
	GARREFO 2	3
	GARREFO 1	2
	PILOTA	1
	SURSELO	0

- PÍCAROS

- NÍVEIS
-  NÍVEL 0 (ZERO) CORRESPONDE AO NÍVEL DESTA PAVIMENTO

AÇÕES/CARREGAMENTOS	
SOBRECARGA EM LAJE DE PISO	150 KG/F ² E 200 KG/F ²
SOBRECARGA EM LAJE DE GARAGEM E ESCADA	300 KG/F ²
SOBRECARGA EM LAJE DE TELHADO	50 KG/F ²
REVESTIMENTO DE PISO EM LAJE	100 KG/F ²
REVESTIMENTO DE TETO EM LAJE	50 KG/F ²
TELHADO (TELHA+MADEIROAMENTO)	50 KG/F ²
PARDE EXTERNA ACABADA (BL/CERÂMICO)	200 KG/F ²

DURABILIDADE	
CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL	II – FORTE – MARINHA
RISCO DE DETERIORAÇÃO	GRANDE
CLASSE DO CONCRETO	C36 (fck=36 MPa)
MÓDULO DE ELASTICIDADE DO CONCRETO	33130,26 MPa
FATOR AQUECIMENTO	<= 0,80
COMBUSTÍVEIS	LÁTEX 3,0 CM VIGAS 3,5 CM PLACAS 3,5 CM PILARES 3,0 CM

AÇÕES DO VENTO E ESTABILIDADE

VELOCIDADE BÁSICA - V_0	30 m/s
FATOR DO TERRENO - S_1	1,00
CATEGORIA DA RUGOSIDADE - S_2	IV
CLASSE DA EDIFICAÇÃO - S_3	B
FATOR ESTATÍSTICO - S_4	1,00
PARÂMETRO DE ESTABILIDADE - γ	1,20

CONSUMOS

ELEMENTO	CONCRETO	FORMA
PILAR	19.40 m3	167.55 m2
VIGA	43.90 m3	238.90 m2
LAJE	30.00 m3	240.56 m2
TOTAL	93.30 m3	647.00 m2

BS: CONSUMOS TEÓRICOS P/APENAS 01 PAVM.
CONSUMOS DE CONCRETO NÃO CONTEMPLAM ESCADA,
RAMPA E RESERVATÓRIO.

[illegible]